

СОГЛАСОВАНО:

" __ " _____ 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер ООО "Иркутскэнергосбыт"

О.Н. Герасименко

" __ " _____ 2025 г.

ООО "Иркутскэнергосбыт"

**Технические условия на монтаж СКС в арендуемых помещениях
Шелеховского отделения ООО "Иркутскэнергосбыт"**
**по адресу: Иркутская обл., г. Шелехов,
проспект Строителей и монтажников,
здание 15А.**

conf
10/2025
10/2025

Иркутск 2025г.

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №
--------------	--------------	--------------



1. Работать совместно с листом ТУ-1.
2. В помещениях с натяжными потолками весь монтаж выполняется в кабель-каналах.

[illegible]

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
--------------	--------------	--------------




Монтаж системы контроля доступа

1. Работать совместно с листом ТУ-1, 2.

[illegible]

План 4 этажа объекта недвижимости дополнительное рабочее место

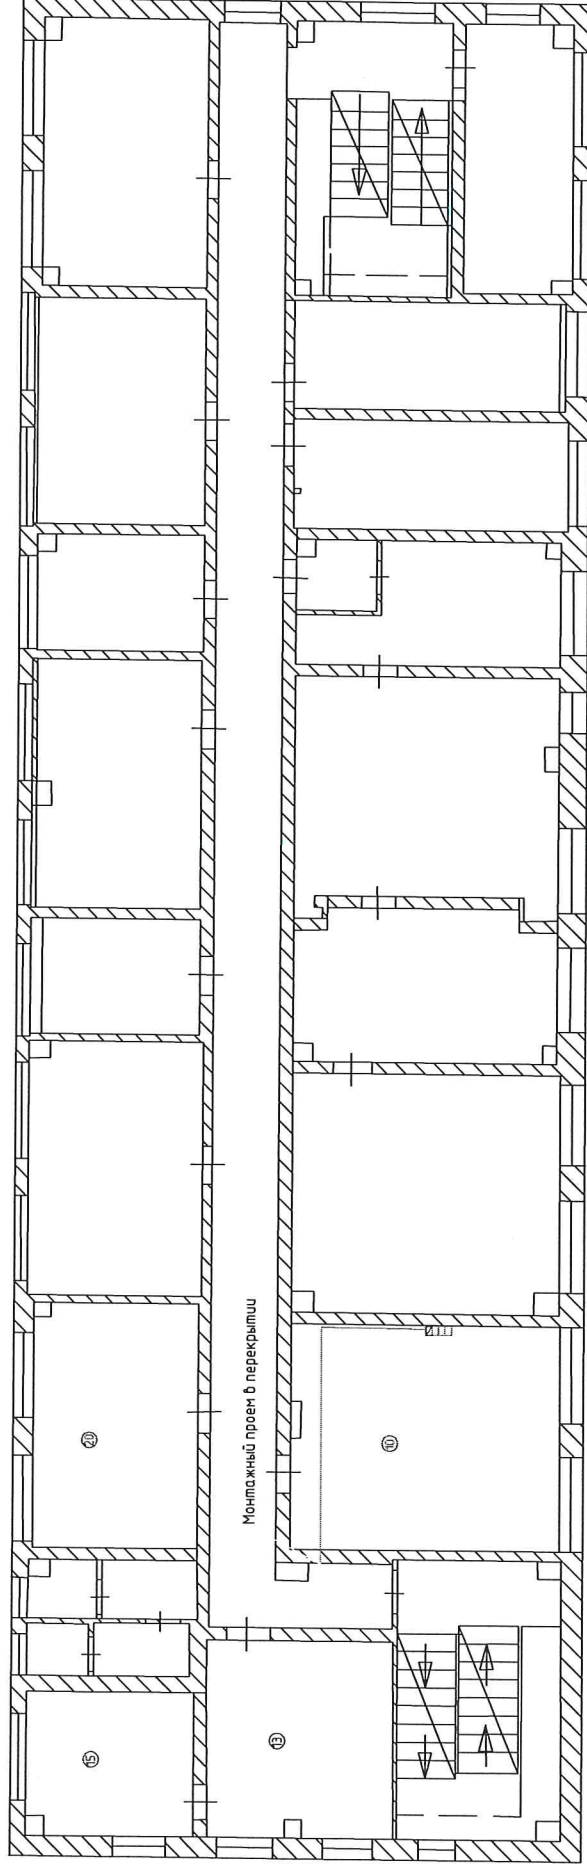

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
--------------	--------------	--------------

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ООО "Иркутскэнергобыт", Шелеховское отделение		
Разработал:	Максимов В.С.					Иркутская обл., г. Шелехов,		
Проверил:	Баженов Е.Л.					проспект Строителей и монтажников, 15А		
Утверждаю:	Геращенко О.Н.					Схема организации		
						СКС на четвертом этаже.		
						ООО "Иркутскэнергобыт"		